


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 7 г. Гусиноозерска

671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 9 микрорайон., д. 6
тел 8(30145)42793, schoo7@selruo.ru, school7.selruo.ru

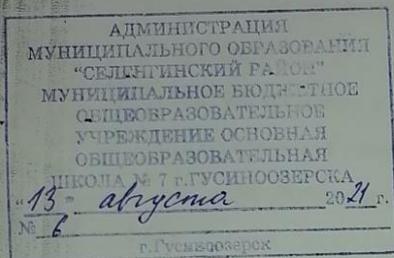

Главному государственному инспектору
по пожарному надзору
Селенгинского района
Республики Бурятия
подполковнику внутренней службы
Засулину Андрею Васильевичу

· Ответ

на представление

от 13.08.2021 г. об устранении нарушений федерального законодательства сообщает следующее:

В целях устранения нарушений приняты следующие меры:

1. Для обеспечения дублирования световых и звуковых сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации, установлена аппаратура охранно-пожарной сигнализации «Цербер», приобретён и установлен прибор «BOLID», в Главном управлении МЧС России по Республике Бурятия в течение 10 дней будет проходить тестирование сигнала (приложение 1);
2. Для работоспособности кабелей и проводов противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, подана заявка в МКУ «Селенгинское РУО» на выделение денежных средств для капитального ремонта АПС (приложение 2);
3. Для ежегодного испытания или замены в установленном порядке средств обеспечения пожарной безопасности (АПС) их эксплуатации сверх срока службы подана заявка в МКУ «Селенгинское РУО» на выделение денежных средств для проведения капитального ремонт АПС (приложение 2);
4. На путях эвакуации установлены знаки пожарной безопасности (приложение 3)

5. Приобретены светильники для установки перед дверями эвакуационного выхода, в лестничных клетках, сделана заявка в МКУ «Селенгинское РУО» на установку светильников (приложение 4)
6. Подана заявка в МКУ «Селенгинское РУО» для проведения очистки вентиляционных камер от горючих отходов и отложений (приложение 4)
7. Установлена задвижка на двери эвакуационного выхода из помещения столовой (приложение 5)
8. Установлена дверь в лестничную клетку, в блоке «Б» (приложение 6)
9. Разблокированы двери эвакуационного выхода игровой в блоке «Б» на первом этаже кабинета №7 (приложение №7)
10. На дверях лестничных клеток установлены приспособления для самозакрывания и уплотнений в притворах приложение(8)
11. На дверях складских помещений обозначены категории по взрывоопасной и пожарной опасности, а также класс зоны (приложение 9)
12. Для замены эвакуационных лестниц со 2-го этажа здания кабинеты: №1, №12, №9, №16, подана заявка на выделение денежных средств в МКУ «Селенгинское РУО»; (приложение 2)
13. Сделана заявка в обслуживающую организацию для устранения неполадок автоматического включения от командного сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (приложение 10);
14. Для замены эвакуационной лестницы в блоке «В», подана заявка на выделение денежных средств в МКУ «Селенгинское РУО»; (приложение 2)

Директор МБОУ ООШ № 7:



Жалсанова А.А.

Приложение 1



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 Г. ГУСИНООЗЕРСКА


671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 9 мкр., д. 69

Начальника МКУ «Селенгинское РУО»

Антохоновой Е.Б.

от директора МБОУ ООШ № 7

Жалсановой А.А.

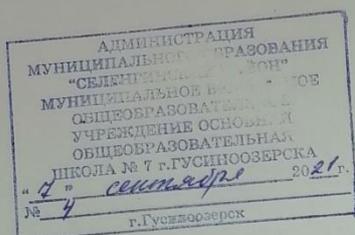

Ходатайство

Прошу выделить финансовые средства для устранения предписаний Согласно акту плановой проверки пожарного надзора от 13.08.2021 г. необходимо провести следующие мероприятия:

1. Необходим капитальный ремонт АПС для работоспособности кабелей и проводов противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в течение времени, необходимого для полной эвакуации при их эксплуатации сверх срока службы;
2. Необходима замена эвакуационных лестниц со 2-го этажа здания кабинеты: №1, №12, №9, №16, т.к. ограждения и настилы лестниц не соответствуют установленным требованиям основание СП 1.13130.20 «Система противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы» пп.4.4.1.4.4.3;
3. Замена эвакуационной лестницы в блоке В, т.к. располагается вдоль оконного проёма первого этажа основание СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.7.


Директор:



Жалсанова А.А.


Вход. № 2397
07 09 2021



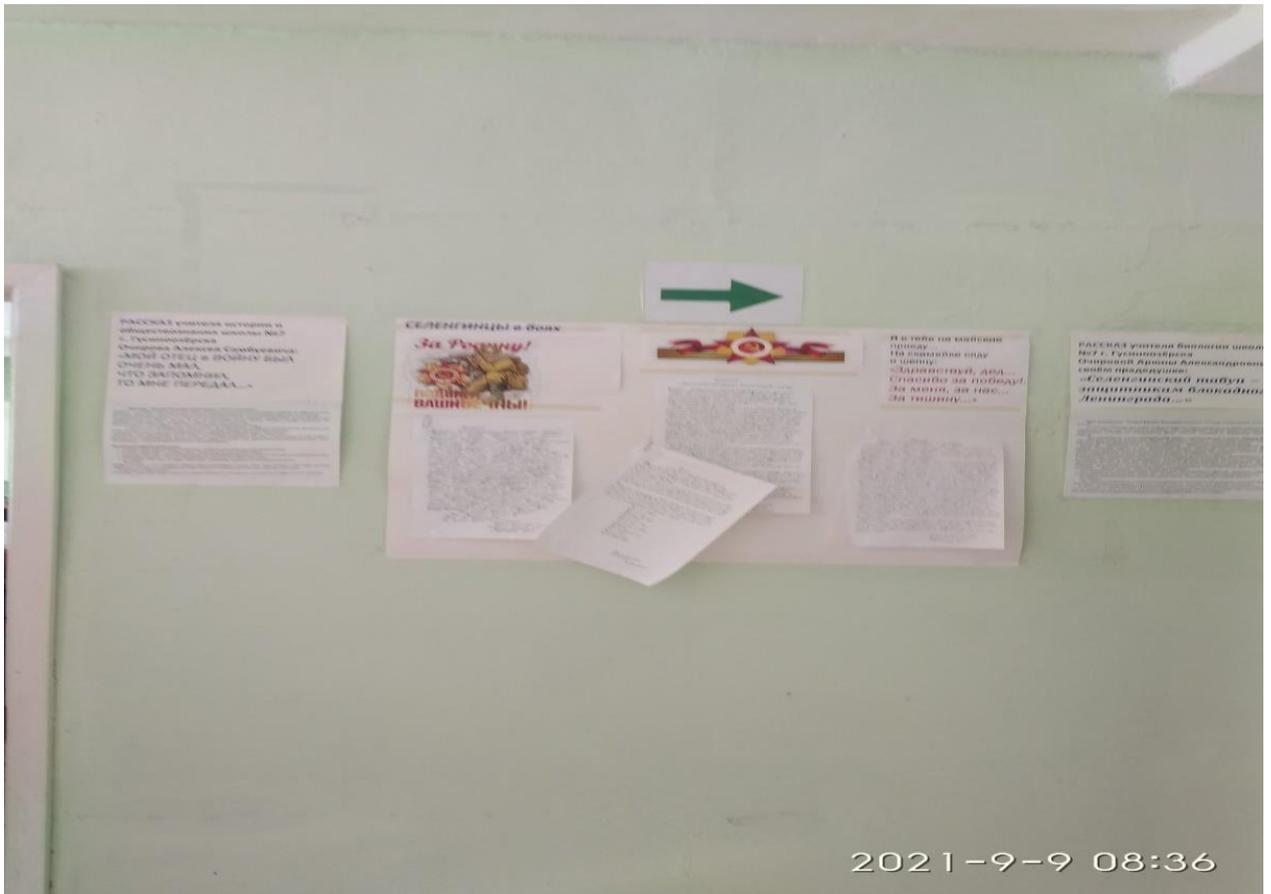

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 Г. ГУСИНООЗЕРСКА

671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 9 мкр., д. 69

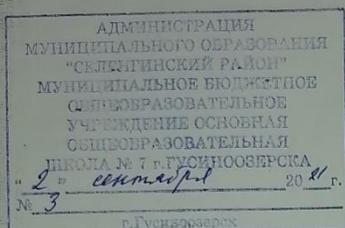

Начальника МКУ «Селенгинское РУО»

Антохоновой Е.А.

от директора МБОУ ООШ № 7

Жалсановой А.А.

Заявка

Прошу отправить рабочую бригаду электриков для установки светильников перед дверями эвакуационных выходов и на лестничных клетках и рабочих, для проведения очистки вентиляционных камер от горючих отходов и отложений

Директор:



Жалсанова А.А.

Приложение 5



Приложение 6





Приложение 8





2021-8-13 10:29


Приложение 9



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 Г. ГУСИНООЗЕРСКА

671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 9 мкр., д. 69

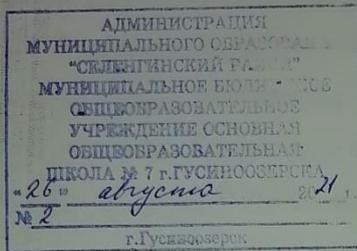

ИП Понамаревскому Д.

от директо

МБОУ ООШ № 7 г. Гусиноозёрс

Жалсановой А.

Заявка

Прошу провести обследование технического состояния объекта и средств пожарной сигнализации для устранения неполадок автоматического включения от командного сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Директор:

Жалсанова А.А.

